




資料本在在 平常時問い合わせ・異変情報転送能力一対				資料本在在 非常時情報転送能力一対			
1	基本情報	部署	担当者	1	基本情報	部署	担当者
2	連絡先	連絡先	連絡先	2	連絡先	連絡先	連絡先
3	業務内容	業務内容	業務内容	3	業務内容	業務内容	業務内容
4	所属部署	所属部署	所属部署	4	所属部署	所属部署	所属部署
5	所属部署	所属部署	所属部署	5	所属部署	所属部署	所属部署
6	所属部署	所属部署	所属部署	6	所属部署	所属部署	所属部署
7	所属部署	所属部署	所属部署	7	所属部署	所属部署	所属部署
8	所属部署	所属部署	所属部署	8	所属部署	所属部署	所属部署
9	所属部署	所属部署	所属部署	9	所属部署	所属部署	所属部署
10	所属部署	所属部署	所属部署	10	所属部署	所属部署	所属部署

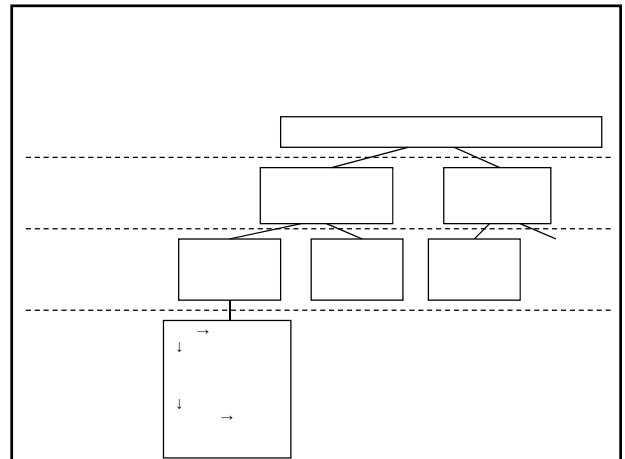

訓練項目	時刻	種類	訓練内容
初期消火	10:22	受信	アカネヤ駐車場入口付近の仮設建物で火災発生
	10:23	意思	初期消火を要請。
	10:26	実行	アカネヤ駐車場入口付近の仮設建物へ水消火器(5本)および消火栓直結(50ミリホース2本延長)による初期消火実施。
	10:28	実行	消火完了。
	10:29	報告	消火完了。
街区火災防ぎょ	10:30	受信	裏尾崎町、表尾崎町より同時火災発生。
	10:31	意思	水槽1号車、一号車、由利・大内消防車、西目消防車、一斉放水隊以外の消防団車輛を現場に出動
	10:32	実行	各車輛が消火に当たる。
住民避難	10:35	報告	消火完了。
	10:35	受信	強い余震が続く、保育園の教員から「保育園も危険かもしれない」と通報が入る。
	10:36	意思	ガス水道局駐車場に一時避難を指示。
	10:36	実行	避難開始。
	10:50	報告	ガス水道局駐車場に全員無事に避難完了。
	10:35	受信	裏尾崎、表尾崎で延焼拡大の恐れ有り。
	10:36	意思	延焼拡大防止のため、お堀付近で各車輛一斉放水。
10:37	実行	お堀付近に配置していた各分団は一斉放水開始。	
10:40	報告	延焼拡大は阻止。	

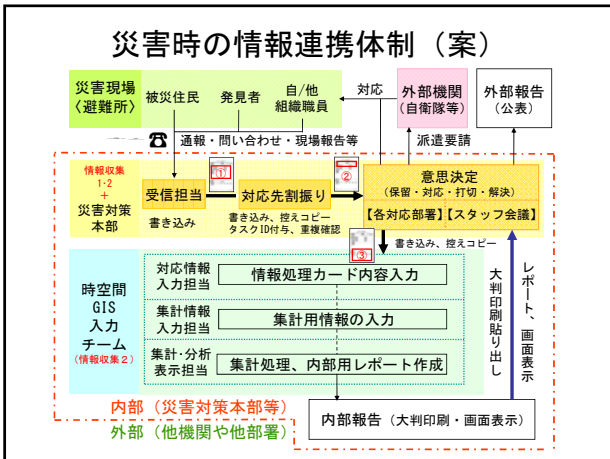

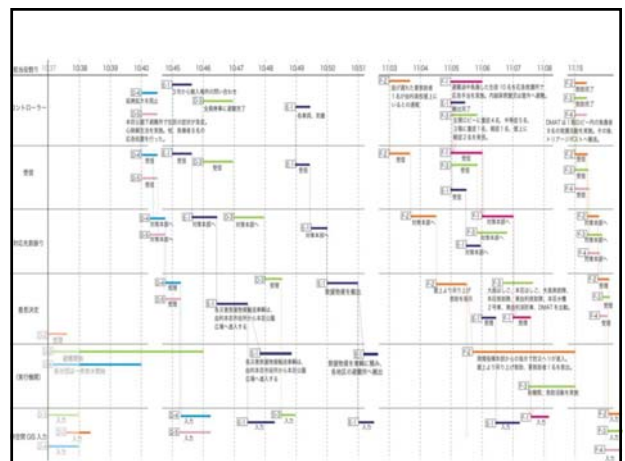

訓練の振り返り

- 全く初めての体験であるにも関わらずシナリオ通りに作業が進められた
→ 平常時と災害時の連続性が重要であることを再確認
- 本来必要な割り振り担当を省略したら、受信後の対応を戸惑わせた
→ 災害時は割り振り担当が必要であることを再確認
- 情報処理カードと管理情報入力画面の書式の違いが支障となった
→ カードと同じ入力画面が理想（作る場合は別途委託が必要）
- 被災箇所の対応状況を視覚的に判断できた方が良いとの意見が出た
→ 「被災箇所レイヤ」 附带情報アイコンを「対応状況」にする

